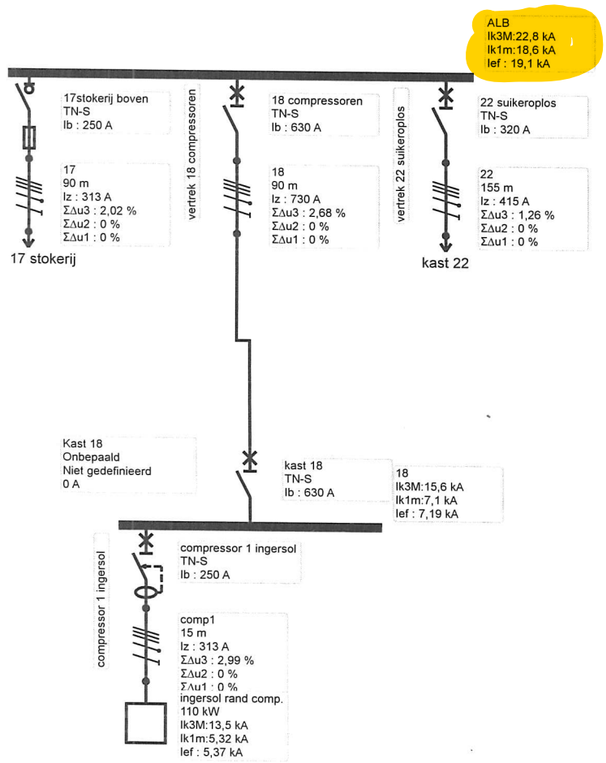
ALB
Ik3M:22,8 kA
Ik1m:18,6 kA
Ief : 19,1 kA
17stokerij boven
TN-S
Ib : 250 A
17
90 m
Iz : 313 A
ΣΔu3 : 2,02 %
ΣΔu2 : 0 %
ΣΔu1 : 0 %
17 stokerij
vertrek 18 compressoren
18 compressoren
TN-S
Ib : 630 A
18
90 m
Iz : 730 A
ΣΔu3 : 2,68 %
ΣΔu2 : 0 %
ΣΔu1 : 0 %
vertrek 22 suikeroplos
22 suikeroplos
TN-S
Ib : 320 A
22
155 m
Iz : 415 A
ΣΔu3 : 1,26 %
ΣΔu2 : 0 %
ΣΔu1 : 0 %
kast 22
Kast 18
Onbepaald
Niet gedefinieerd
0 A
kast 18
TN-S
Ib : 630 A
18
Ik3M:15,6 kA
Ik1m:7,1 kA
Ief : 7,19 kA
compressor 1 ingersol
compressor 1 ingersol
TN-S
Ib : 250 A
comp1
15 m
Iz : 313 A
ΣΔu3 : 2,99 %
ΣΔu2 : 0 %
ΣΔu1 : 0 %
ingersol rand comp.
110 kW
Ik3M:13,5 kA
Ik1m:5,32 kA
Ief : 5,37 kA

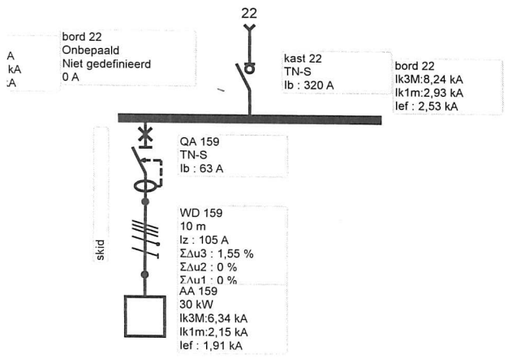
22
bord 22
Onbepaald
Niet gedefinieerd
0 A
kast 22
TN-S
Ib : 320 A
bord 22
Ik3M:8,24 kA
Ik1m:2,93 kA
Ief : 2,53 kA
QA 159
TN-S
Ib : 63 A
skid
WD 159
10 m
Iz : 105 A
ΣΔu3 : 1,55 %
ΣΔu2 : 0 %
ΣΔu1 : 0 %
AA 159
30 kW
Ik3M:6,34 kA
Ik1m:2,15 kA
Ief : 1,91 kA

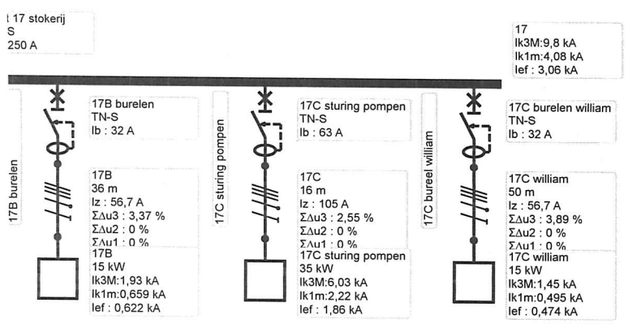
17 stokerij
250 A
17
Ik3M:9,8 kA
Ik1m:4,08 kA
Ief : 3,06 kA
17B burelen
17B burelen
TN-S
Ib : 32 A
17B
36 m
Iz : 56,7 A
ΣΔu3 : 3,37 %
ΣΔu2 : 0 %
ΣΔu1 : 0 %
17B
15 kW
Ik3M:1,93 kA
Ik1m:0,659 kA
Ief : 0,622 kA
17C sturing pompen
17C sturing pompen
TN-S
Ib : 63 A
17C
16 m
Iz : 105 A
ΣΔu3 : 2,55 %
ΣΔu2 : 0 %
ΣΔu1 : 0 %
17C sturing pompen
35 kW
Ik3M:6,03 kA
Ik1m:2,22 kA
Ief : 1,86 kA
17C bureel william
17C burelen william
TN-S
Ib : 32 A
17C william
50 m
Iz : 56,7 A
ΣΔu3 : 3,89 %
ΣΔu2 : 0 %
ΣΔu1 : 0 %
17C william
15 kW
Ik3M:1,45 kA
Ik1m:0,495 kA
Ief : 0,474 kA