

Telefoon:
Fax:


Aantekeningen			Gespecificeerde waarde	Gemeten waarde
Ontstekingssysteem				
	Voedingsspanning	+ met ballastweerstand V	12,0	
	Primaire weerstand	Ohm	1,0-1,3	
	Sekundaire weerstand	Ohm	10285-13915	
	Ontstekingsvolgorde		1-3-2	
	Stroomverdeler (elektron. regelmodule)	Merk	Siemens	
Motorafstelling en emissie				
12	Speciale afstelvoorwaarden			
	Ontstekingstijdstip - voor B.D.P.	°motor/t/min	10/950	
	Controles voorontsteking	°motor/t/min	ECM-gestuurd	
	Stationair toerental	t/min	950±50 Niet afstelbaar	
	Olie temperatuur bij CO-test	°C	80	
	CO-gehalte bij stat. toerental - niet kat	Vol. % CO	0,5 Max Niet afstelbaar	
	HC-gehalte bij stat. toerental	ppm	100	
	CO2-gehalte bij stat. toerental	Vol. % CO2	14,5-16	
	O2-gehalte bij stat. toerental	Vol. % O2	0,1-0,5	
	Verhoogd stat. toerental voor CO-test	t/min	2500-3000	
	CO-gehalte bij verhoogd stat. toerental	Vol. % CO	0,3	
	Lambdagehalte bij verhoogd stat. toerental	λ	0,97-1,03	

Aantekening Autodata 12

Ignition timing


Fig. 41809

Using a link wire connect A & B terminals of diagnostic connector. Connect timing light to No. 1 ignition coil lead, adjust timing by turning distributor. Disconnect link wire after adjustment.

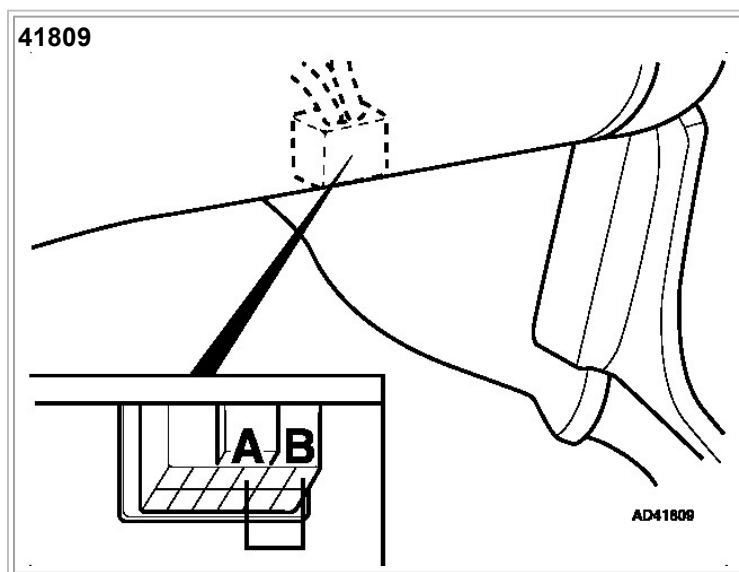

Cilinderopstelling

AD75137

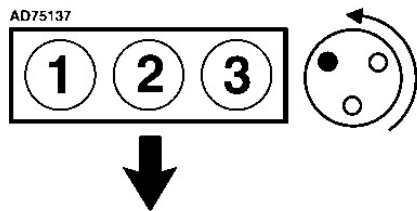

Ontstekingsmerkteken

